Anexo B
Simbologia para a Sinalização de Emergência

3 - Sinalização de Orientação e Salvamento

Código	Símbolo	Significado	Forma e cor	Aplicação
S1		Saída de emergência	Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente	Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência, quando não visível. Fundo em cor verde. Dimensões mínimas: L = 1,5 h
S2				Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência. Dimensões mínimas: L = 2,0 h
S3				Indicação de uma saída de emergência e ao aflorar acima da porta, para indicar o seu acesso.
S4				a) – Indicação do sentido do acesso a uma saída que não esteja aparente.
S5				b) – Indicação do sentido de uma saída por rampas.
S6				c) – Indicação do sentido da saída na direção vertical (subindo ou descendo).
S7				NOTA A seta indicativa deve ser posicionada de forma a indicar o sentido a ser sinalizado.
S8		Escada de emergência	Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente	Indicação do sentido de uma escada de emergência. Deve ser instalada a respectiva sinalização indicando o sentido (subindo ou descendo) a ser percorrido de acordo com o sentido a ser sinalizado.
S9				
S10				
S11				
S12	Saída	Saída de emergência	Símbolo: retangular Fundo: verde Mensagem "SAÍDA" ou Mensagem "SAÍDA" e/ou pictograma e/ou seta direcional. Mensagem com altura da letra variando entre 50 mm.	Indicação da saída de emergência. Pode ser complementada do pictograma correspondente (seta ou imagem, ou ambos).
S13	Saída			
S14	Saída			
S15		Saída de emergência	Símbolo: retangular Fundo: verde Mensagem "SAÍDA" ou pictograma fotoluminescentes (seta ou imagem, ou ambos).	Indicação da saída de emergência. Pode ser complementada do pictograma correspondente (seta ou imagem, ou ambos).
S16	SAÍDA DE EMERGÊNCIA			

Anexo B
Simbologia para a Sinalização de Emergência

4 - Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme

Código	Símbolo	Significado	Forma e cor	Aplicação
E1		Alarme sonoro	Símbolo: quadrado Fundo: vermelho Pictograma: fotoluminescente	Indicação do local de acionamento do alarme de incêndio.
E2	ALARME DE INCÊNDIO	Comando manual de alarme ou de botoma de incêndio.		Ponto de acionamento de alarme de incêndio ou comando. Deve ser sempre acompanhado de uma mensagem (ALARME DE INCÊNDIO) ou equipamento acionado por aquele ponto.
E3	ALARME DE INCÊNDIO			
E4		Telefone ou interfone de emergência.		Indicação da posição do telefone para comunicação de emergência ou emergência e/ou central.
E5		Extintor de incêndio.	Símbolo: quadrado Fundo: vermelho Pictograma: fotoluminescente	Indicação da localização dos extintores de incêndio.
E6		Mangotinho.	Símbolo: quadrado Fundo: vermelho Pictograma: fotoluminescente	Indicação da localização do mangotinho.
E7		Abrigo de mangueira e mangotinho.		Indicação do abrigo da mangueira de incêndio com mangotinho ou seu acesso.
E8		Hidrante de incêndio.		Indicação da localização do hidrante quando instalado fora do abrigo de mangueira.
E9		Coluição de equipamentos de combate a incêndio.		Indica a localização de um conjunto de equipamentos (extintor e hidrante) distantes entre si (ou de outros extintores), para evitar a obstrução de sinalizações similares.
E10		Válvula de controle do sistema de chuveiros automáticos.		Indicação da localização da válvula de controle do sistema de chuveiros automáticos.

Anexo C
Exemplos de instalação de sinalização

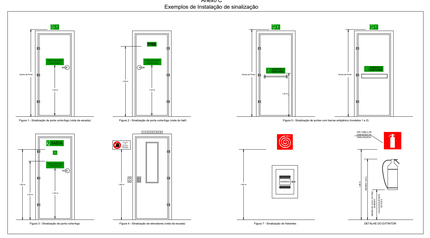



IDENTIFICAÇÃO DAS SINALIZAÇÕES (Dimensões em milímetros)

RETANGULAR	QUADRADO	TRIANGULAR	CIRCULAR
(0060) L/h (mm)	(0060) L (mm)	(0060) L (mm)	(0060) Ø (mm)

L E G E N D A

EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA 2-A		PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA.	
EXTINTOR PO QUIMICO SECO BC 20-BC		EXTINTOR PO QUIMICO SECO 2A E 20-BC	
SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA.		DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA.	

NOTAS

1. A execução das instalações deverá obedecer às prescrições da ABNT NBR 5626 e demais normas técnicas da ABNT aplicáveis.
2. As tubulações e conexões deverão ser em PVC, PPR ou material equivalente aprovado, próprio para condução de água potável.
3. Todas as tubulações deverão ser devidamente fixadas e apoiadas, evitando esforços mecânicos e vibrações.
4. Sempre que possível, as tubulações deverão ser embutidas em alvenaria ou instaladas em shafts técnicos, devendo ser previstas as passagens durante a execução da obra
5. Não será permitido realizar rasgos em elementos estruturais (vigas, pilares ou lajes) para passagem de tubulações sem autorização do responsável técnico.
6. Antes da utilização do sistema, as tubulações deverão ser submetidas a ensaio de estanqueidade, verificando possíveis vazamentos.
9. Qualquer alteração no projeto deverá ser previamente comunicada e aprovada pelo responsável técnico.

REVISÃO					
No	DESCRIÇÃO	DATA	DES.	VERIF.	APROV.

APROVAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA
CNPJ: 46.137.451/0001-76

EXECUTADO POR

RESPONSÁVEL TÉCNICO
OTAVIO CABRAL DA SILVA
CREA/SP: 5069966987

FICHA INDICADA

PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

LOCAL: RUA 25 DE JANEIRO Nº 35 - CENTRO
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA

DATA	ARQUIVO:	DES. No
05/01/2026	BOMBEIRO	FOLHA.01-01